


SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

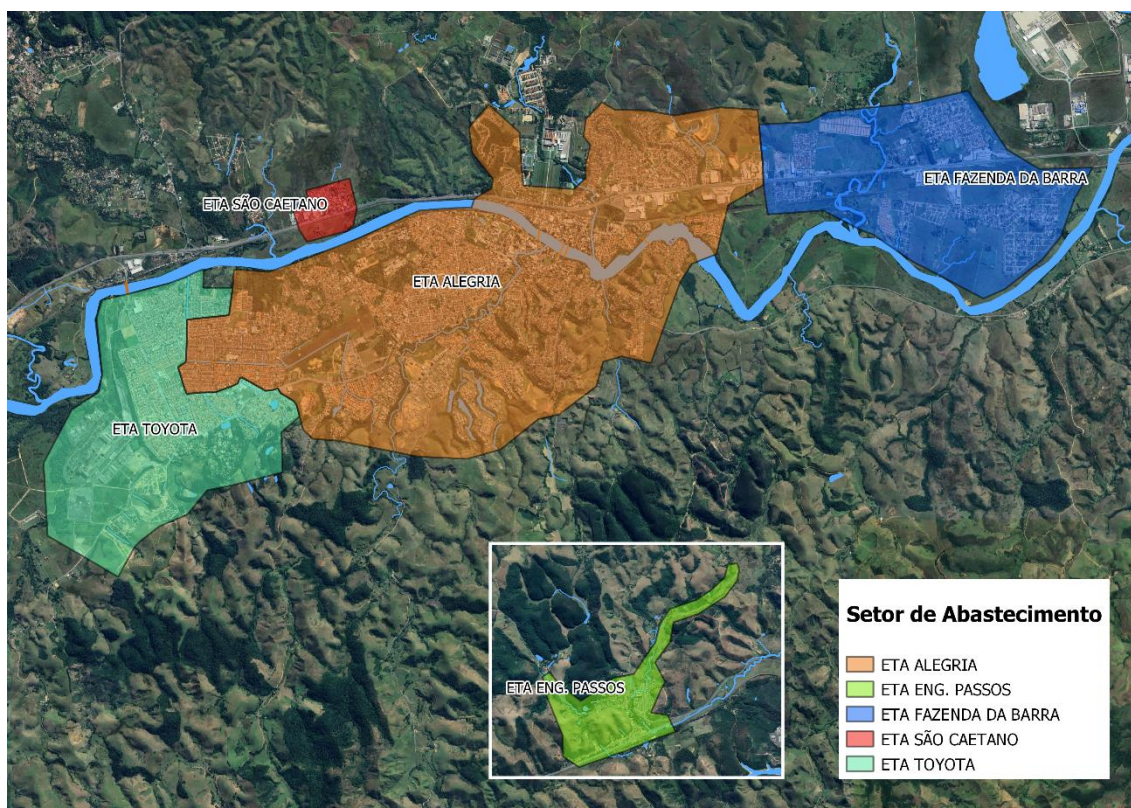

Volume de água captada = aprox. 1.236.000 m³

Volume de água Tratada/Distribuída = aprox. 987.327 m³

Volume de perdas físicas = aprox. 236.210 m³

Volume de resíduos gerado no tratamento de água em toneladas:

Mês	ETA
Janeiro	13,5
Fevereiro	14,0
Março	13,0
Média	13,5

Destinação final: Aterro Sanitário